



Наш број: 2561200-Д-07.06-290517-25 /2

ЦЕОП: ROP-MSGI-20789-LOC-1-HPAP-4/2025

Сремска Митровица, 28.07.2025

8/95

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр.

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица размотрио је захтев примљен дана 16.07.2025 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

### УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу ПЕТЉА "БАТРОВЦИ" на км 2+104 државног пута IА реда број 3, БАТРОВЦИ (парцела бр. 453, 1734/1, 1422/8, 1422/10, 1422/28, 1422/33, 1422/34, 1422/35, 1422/36, 1422/37, 1422/38, 1422/39, 1422/40, 1422/41, 1423/2, 1423/3, 1423/4 на К.О. Батровци).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом будуће петље Батровци, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица.

#### 1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Сагласни смо са изградњом нове петље Батровци под следећим условима:

- Укрштање саобраћајнице са постојећим електроенергетским (ЕЕ) кабловским водовима 20kV дужни сте извести у складу са важећим техничким прописима за изградњу подземних ЕЕ водова.

- На месту укрштања извршити механичку заштиту постојећег кабловског вода 20kV постављањем одговарајуће "Јувидур" или "Окитен" заштитне цеви пречника 150mm, потребне дужине. Заштитну цев поставити на постељицу дебљине 10cm, израђену од мршавог бетона.

- Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m.

- Оријентациона траса постојећег кабловског вода 20kV и место укрштања са будућом саобраћајницом приказано је на приложеној ситуацији.

- Оријентациона дубина кабловског вода износи 0.8-1.0m, у односу на површину тла.

- У циљу утврђивања тачног положаја постојећег кабловског вода 20kV неопходно је да пре почетка извођења радова затражите трасирање од надлежне службе ове електродистрибуције.

- С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и људске радне снаге, ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни сте упозорити непосредне извршиоце на положај подземних ЕЕ водова, и да су исти под напоном.

- У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да благовремено обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења предметних радова.

- Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ кабловским водом сноси инвеститор, односно извођач радова.

## 2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО и ММ Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица, Сремска Митровица, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Служби за одржавање ЕЕО и ММ Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица, Сремска Митровица.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог: - Скица постојећих електроенергетских објеката са обележеним местима укрштања

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка


Владимир Санадер, дипл.правник

ВЛАДИМИР

САНАДЕР

008286388 Sign

Digitally signed by  
ВЛАДИМИР САНАДЕР  
008286388 Sign  
Date: 2025.07.29  
12:18:48 +02'00'

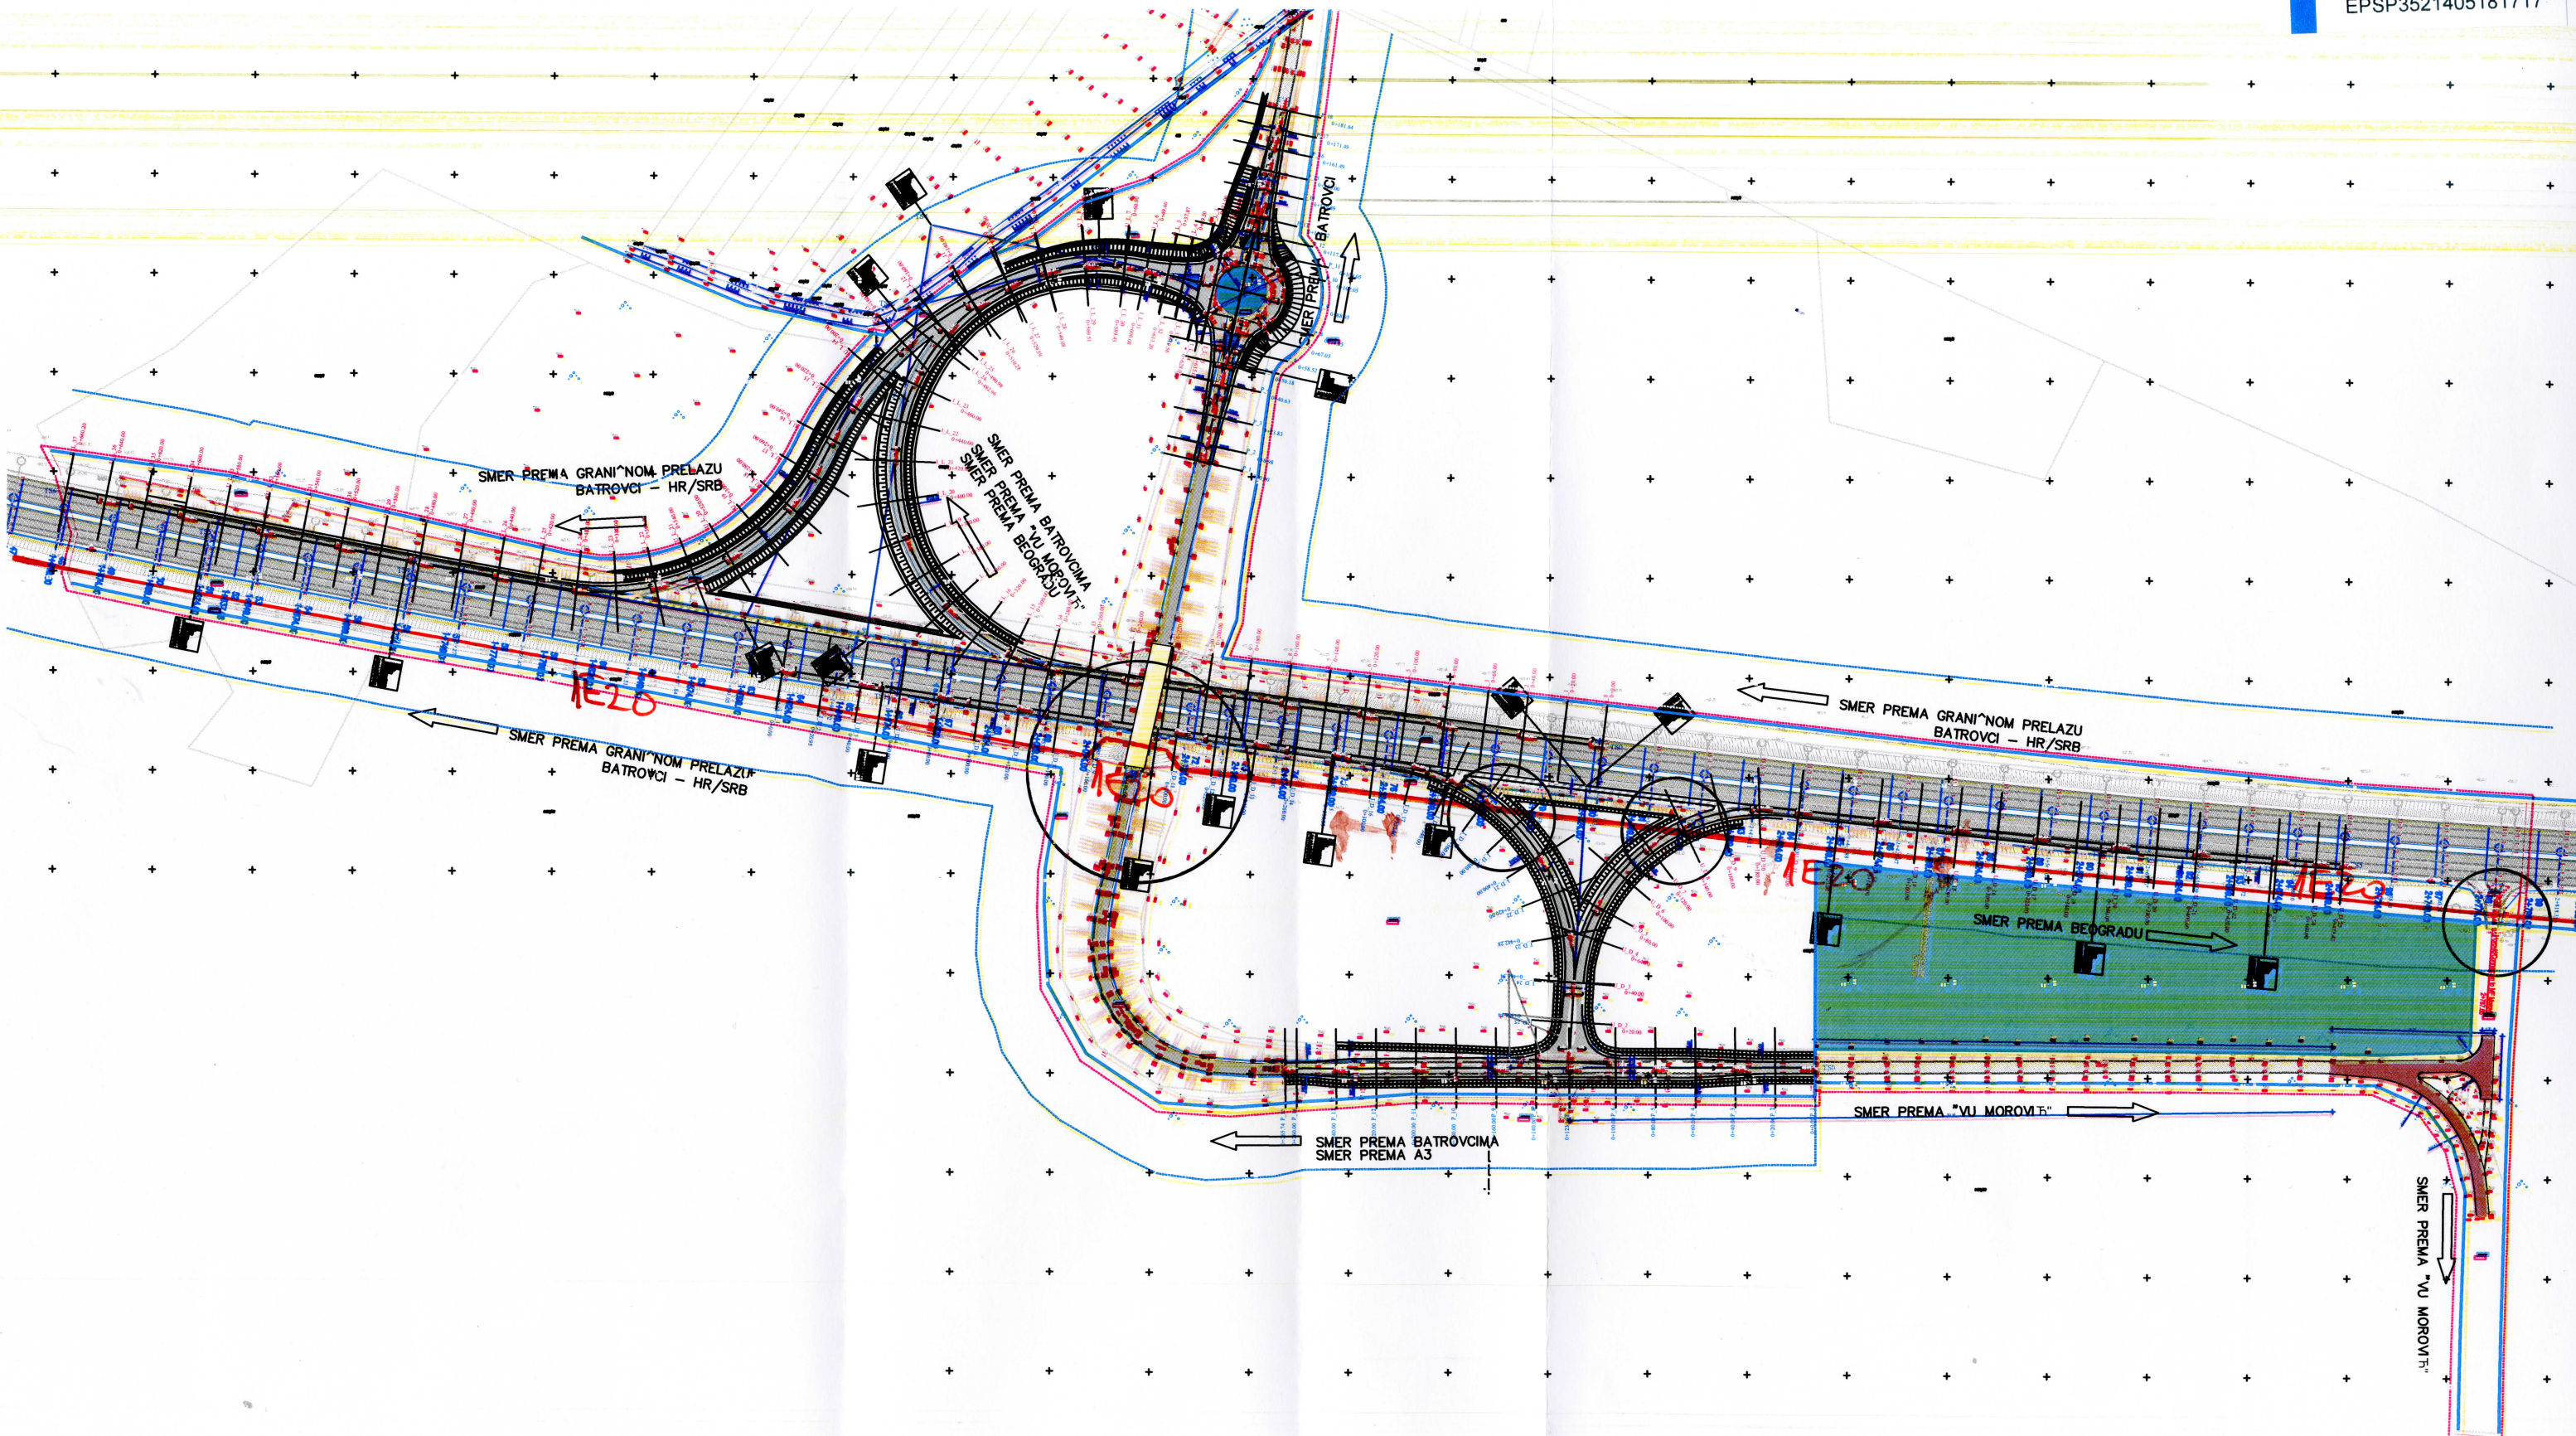

PRILOG 1. USLOVIMA BR. 256200-D-07.06-2005/11-25